

Město Zdice
Zastupitelstvo města Zdice
Obecně závazná vyhláška obce města Zdice,

kterou se vydává

POŽÁRNÍ ŘÁD

Zastupitelstvo města Zdice se na svém zasedání konaném dne **27. 8. 2025** usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

- (1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Zdice (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
 - a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci,
 - b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno přes národní čísla tísňových linek a evropské číslo tísňového volání.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- (1) Obec zřídila JSDH obce, kategorie JPO III / 2 o minimálním početním stavu 10 členů, vybavení je uvedeno v příloze č. 2 vyhlášky.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce na adrese Čs. armády 18, 267 51 Zdice, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů¹.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje². Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
- (3) Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- (1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:
Budova obecního úřadu na adrese Zdice, Husova 2,
služebna obecní policie na adrese Zdice, Husova 2.
- (2) Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ či „112“, jsou:
hasičská zbrojnice v ulici Čs. Armády 18.

¹ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

² nařízení Středočeského kraje č. 3/2010 ze dne 4. ledna 2010.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- (1) přes mobilní telefony členů JSDH a to pomocí aplikace, hovoru a SMS. V případě poruchy je možné vyhlášení požárního poplachu
- (2) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón), nebo
- (3) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným obecním rozhlasem (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2013 Požární řád města Zdice ze dne 24. 09. 2013.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Richard Dolejš v. r.
místostarosta

Mgr. Přemysl Landa v. r.
starosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.2/2025, kterou se vydává Požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Středočeského kraje

- (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovy požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu				
	První jednotka požární ochrany	Druhá jednotka požární ochrany	Třetí jednotka požární ochrany	Čtvrtá jednotka požární ochrany
Název jednotek požární ochrany	JSDH Zdice	JPO HZS Středočeského kraje – CHS Beroun	JPO HZS Středočeského kraje – HS Hořovice	JSDH Králův Dvůr
Kategorie jednotek požární ochrany	JPO III / 2	JPO I	JPO I	JPO III / 2
Minimální početní stav	2x 1+4	1+9	1+5	2x 1+4
Vybavení hasičské stanice HZS	3x CAS, DA, VEA, OA, Autobus, přívěsy: pro hašení, lodní a nákladní	3x CAS, RZA, AŽ, VYA, VEA, nosič kontejnerů a další speciální technika	2x CAS, RZA, AŽ, VEA, nosič kontejnerů a další speciální technika	3x CAS, DA, VEA, OA, nosič kontejnerů, automobilová plošina

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

CHS – centrální hasičská stanice,

HS – hasičská stanice,

CAS – cisternová automobilová stříkačka

RZA – rychlý zásahový automobil

AŽ – automobilový žebřík

DA – dopravní automobil

VEA – velitelský automobil

VYA – vyprošťovací automobil

OA – osobní automobil

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2025, kterou se vydává Požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce:

Osobní automobil Škoda Octavia kombi RZ:1SJ 3337


Přívěs nákladní AGADOS RZ: 8S9 4853

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2025, kterou se vydává Požární řád

A) Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje)

1	Zdice	1 Vodní plocha-přehrada/rybník	Pouch	49.9115519N	13.9804636E	u č.p. Čs. armády 188, Pouch	město Zdice
2	Zdice	1 Vodní plocha-přehrada/rybník	Nový	49.9057517N	13.9678778E	Komenského, za koupalištěm Zdice	město Zdice
3	Zdice	7 Hydrant rybník Nový	hydrant	49.9062472N	13.9654719E	Komenského, před koupalištěm Zdice	město Zdice
4	Zdice	2 Vodní tok-řeka/potok	Stroupínský potok	49.9022833N	13.9602300E	Zdice	Česká republika, Povodí Vltavy, státní podnik
5	Zdice	2 Vodní tok-řeka/potok	Litavka	49.9107042N	13.9879050E	pod železničním mostem, Zdice	Česká republika, Povodí Vltavy, státní podnik
7	Černín	1 Vodní plocha-přehrada/rybník		49.9277969N	13.9739694E	proti č.p. 2, Černín	město Zdice
8	Zdice	5 Hydrant-podzemní		49.9110417N	13.9691128E	Nad Úvozem u čp. 860	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
9	Zdice	5 Hydrant-podzemní		49.9053794N	13.9630508E	Komenského, Zdice	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
10	Zdice	5 Hydrant-podzemní		49.9130142N	13.9804047E	Zahradní - u MŠ, Zdice	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
11	Zdice	5 Hydrant-podzemní		49.9146100N	13.9824433E	Zahradní, Zdice	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
12	Zdice	5 Hydrant-podzemní		49.9152456N	13.9782053E	5. května, Zdice	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
13	Zdice	5 Hydrant-podzemní		49.9166067N	13.9785058E	Havlíčková, Zdice	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a

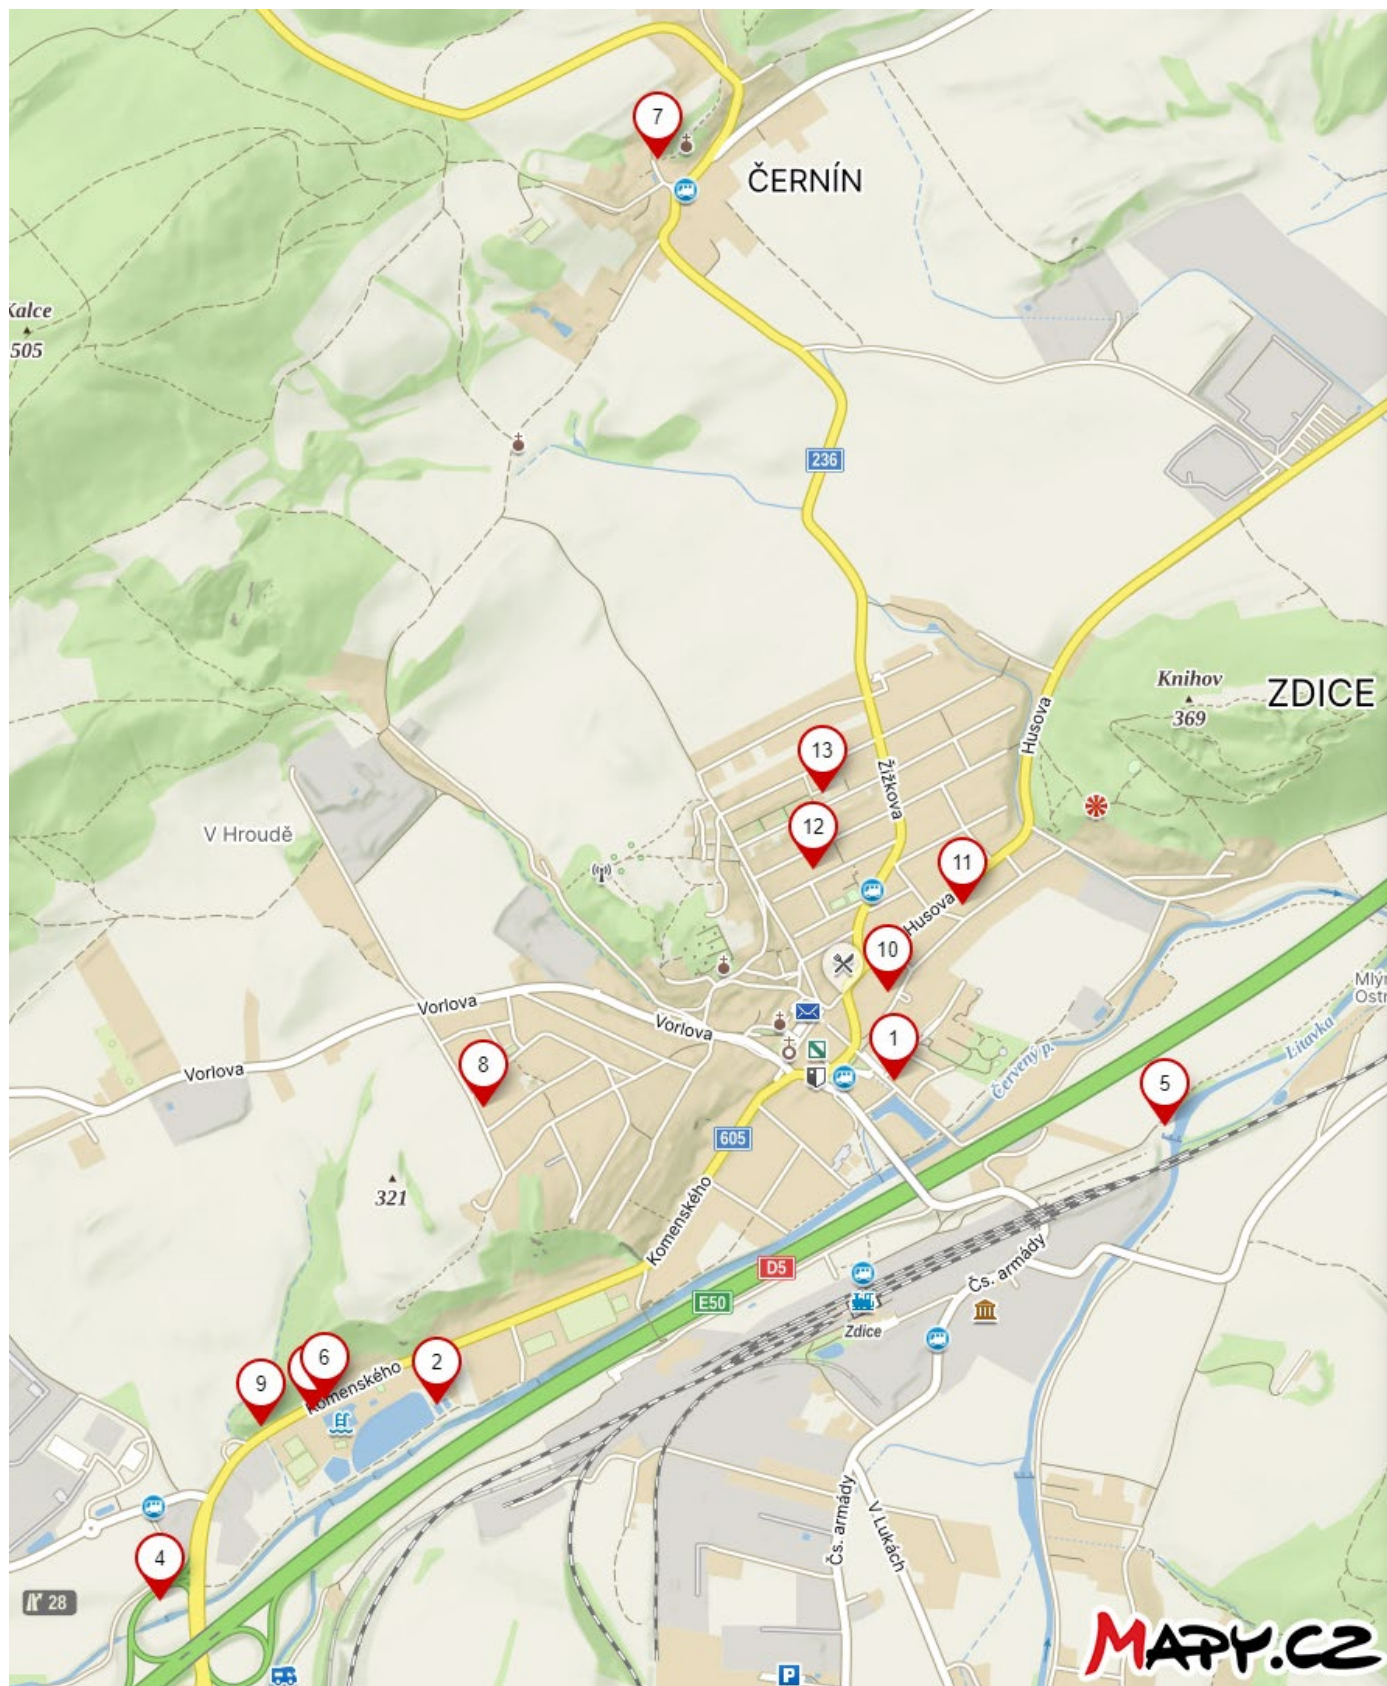


směru příjezdu k nim

Mapa hydrantů



A) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

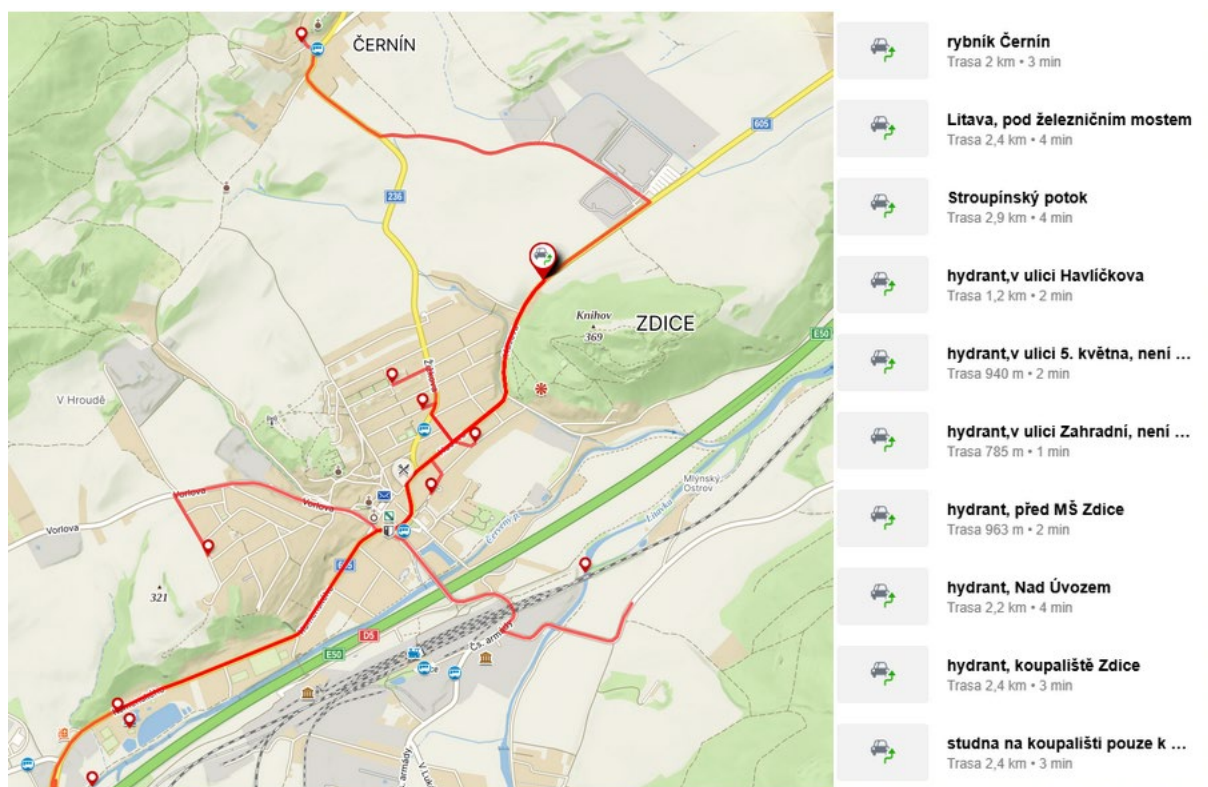

HYDRANT KOUPALIŠTĚ




HYDRANT NAD ÚVOZEM



HYDRANT PŘED MŠ



HYDRANT V ULICI ZAHRADNÍ

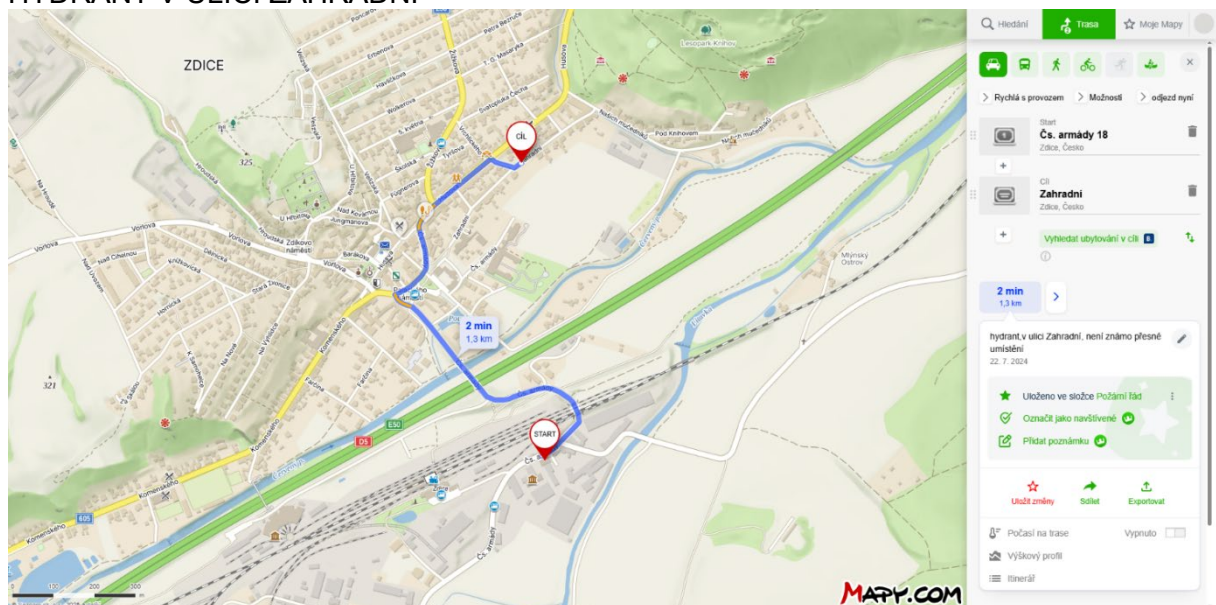


HYDRANT V ULICI 5. KVĚTNA




HYDRANT V ULICI HAVLÍČKOVA



STROUPÍNSKÝ POTOK

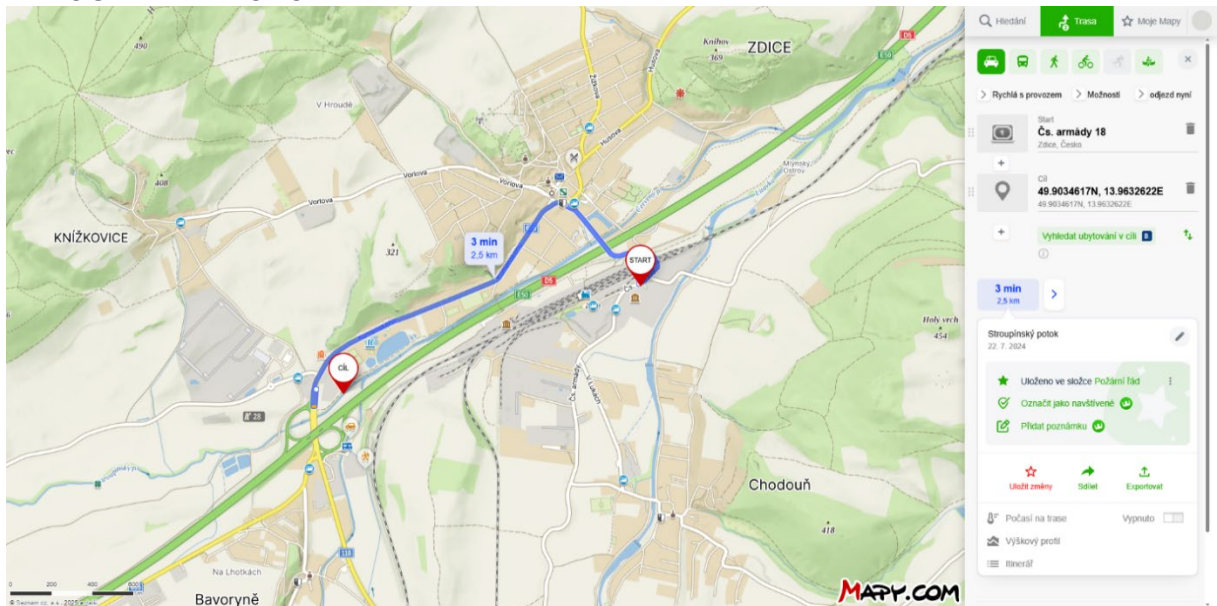

LITAVA – POD ŽELEZNIČNÍM MOSTEM

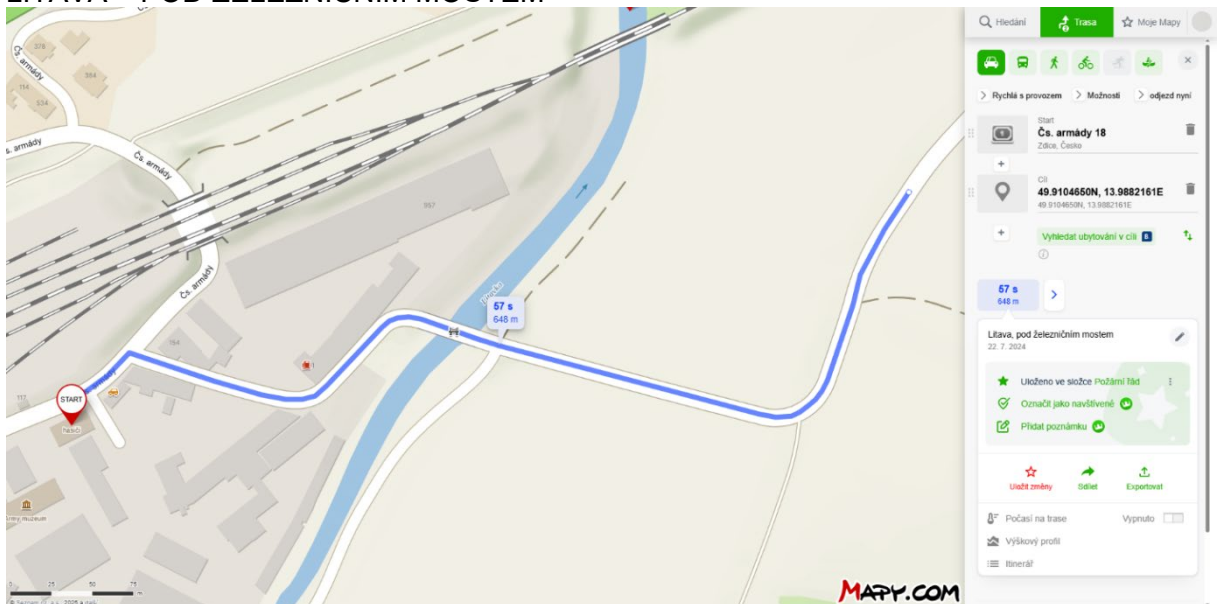

RYBNÍK V ČERNÍNĚ



STUDNA NA KOUPALIŠTI – POUZE K PŘEČERPÁVÁNÍ

