



OBEC Choryně
Zastupitelstvo obce Choryně
Obecně závazná vyhláška
č. 4/2020,
kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Choryně se na svém zasedání konaném dne 31.8.2020 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

- (1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Choryně (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
 - a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci,
 - b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- (1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce na adrese Choryně 200, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů¹.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje². Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
- (3) Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

¹ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

² Nařízení Zlínského kraje č.6/2012 ze dne 30.4.2012

- (1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:
Obecní úřad Choryně, Choryně č.p. 200, 756 42 Choryně tel. 571 636 070
- (2) Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ či „112“, jsou:
- a) Restaurace u Podmolů, č.p. 46, 756 42 Choryně tel: 571 636 125

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší obecním rozhlasem.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Zlínského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2017 ze dne 13.12.2017.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.


.....
Andrea Strnadová DiS.
místostarostka




.....
Pavel Kývala
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 1.9.2020

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne 17.9.2020

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2020, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Zlínského kraje.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2020, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2020, kterou se vydává požární řád

A) Přehled zdrojů vody

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť a směru příjezdu k nim

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2020, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Zlínského kraje

- (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu				
	První jednotka požární ochrany	Druhá jednotka požární ochrany	Třetí jednotka požární ochrany	Čtvrtá jednotka požární ochrany
Název jednotek požární ochrany	JPO SDH Choryně	JPO HZS ZLK Valašské Meziříčí	JPO SDH města Kelč	
Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS	JPO V	JPO I	JPO II	
Evidenční číslo jednotek požární ochrany	723 111	723 011	723 116	

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně)

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2020, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet
JSDH Choryně	JPO V	FIAT DUCATO	1
		PPS 12	1

Pozn.:

PPS – požární přenosná stříkačka


Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2020, kterou se vydává Požární řád obce Choryně

A) Přehled zdrojů vody


Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
přirozené	řeka Bečva		ze břehu	celoroční
přirozené	potok Juhyně		ze břehu	celoroční
umělé	hydrantová síť obecního vodovodu		- před obecním úřadem č.p.200 - před č.p. 195 sídliště - před č.p. 205 Kútiky - Pod Hrázkou - před č.p. 243 na kopci	celoroční

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

Přírodní zdroje vody

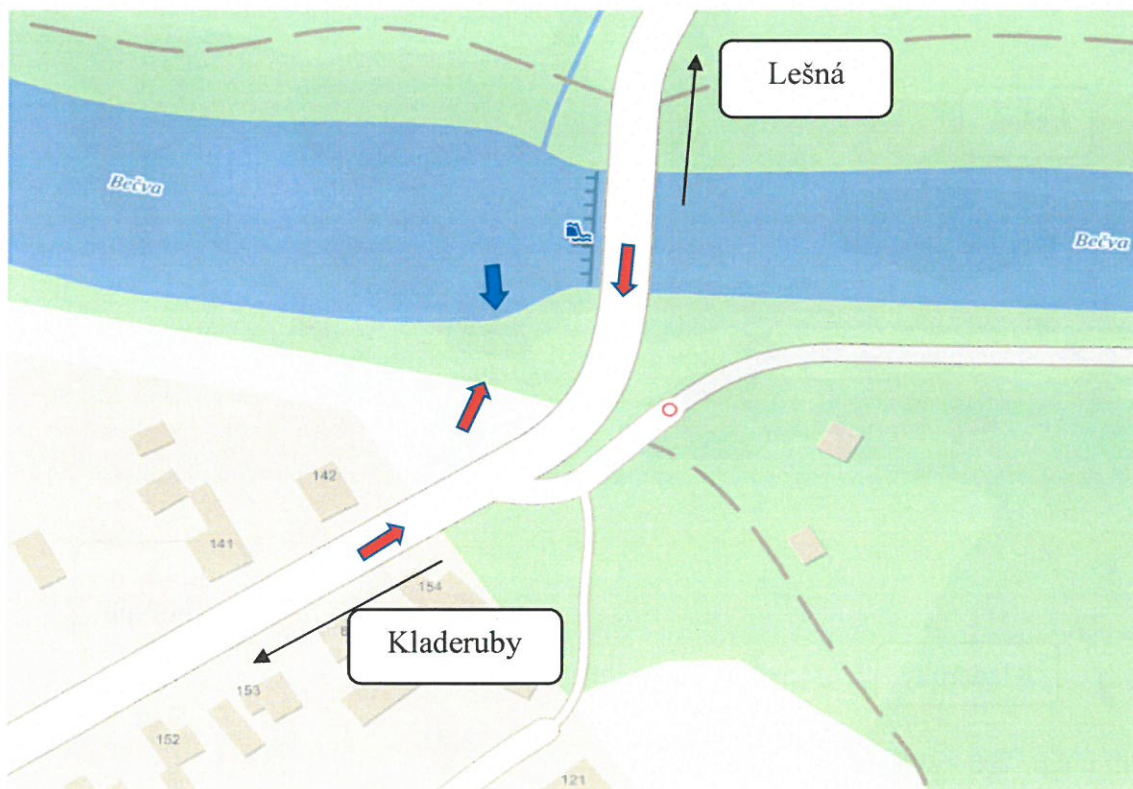


Zdroj vody z řeky Bečvy

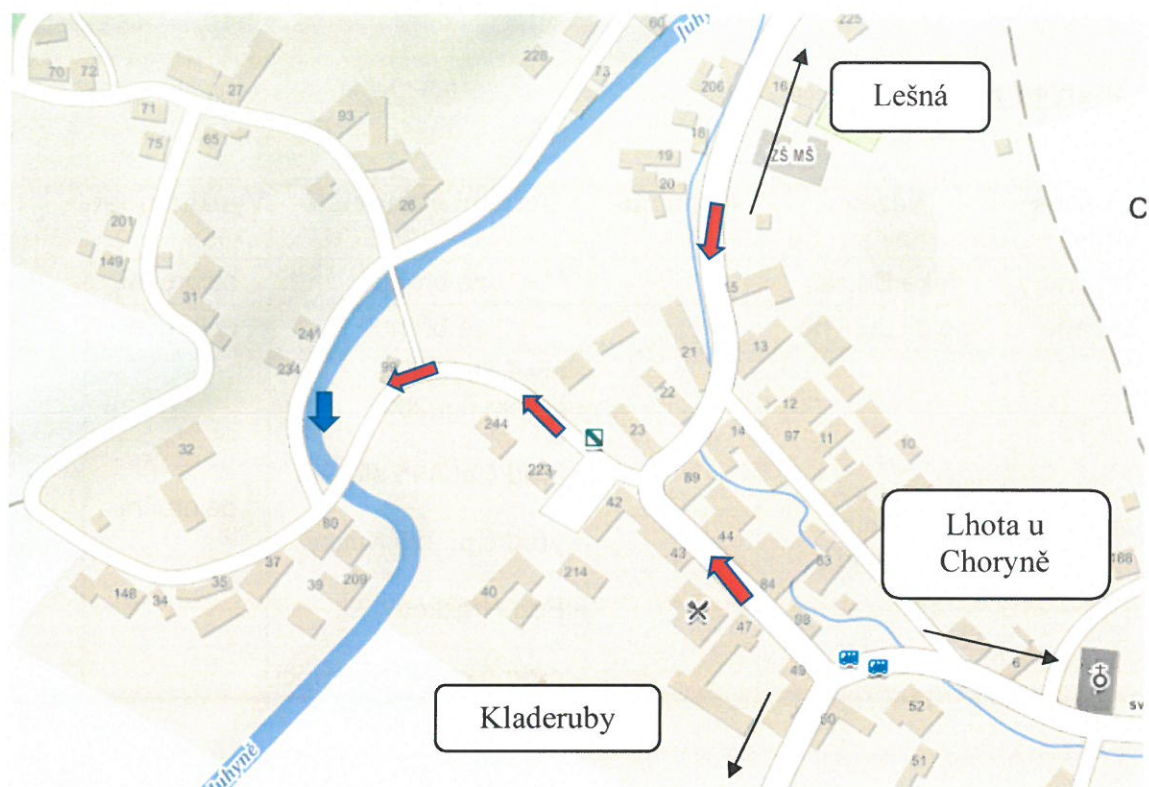


Zdroj vody z potoka Juhyně


Umělé zdroje vody

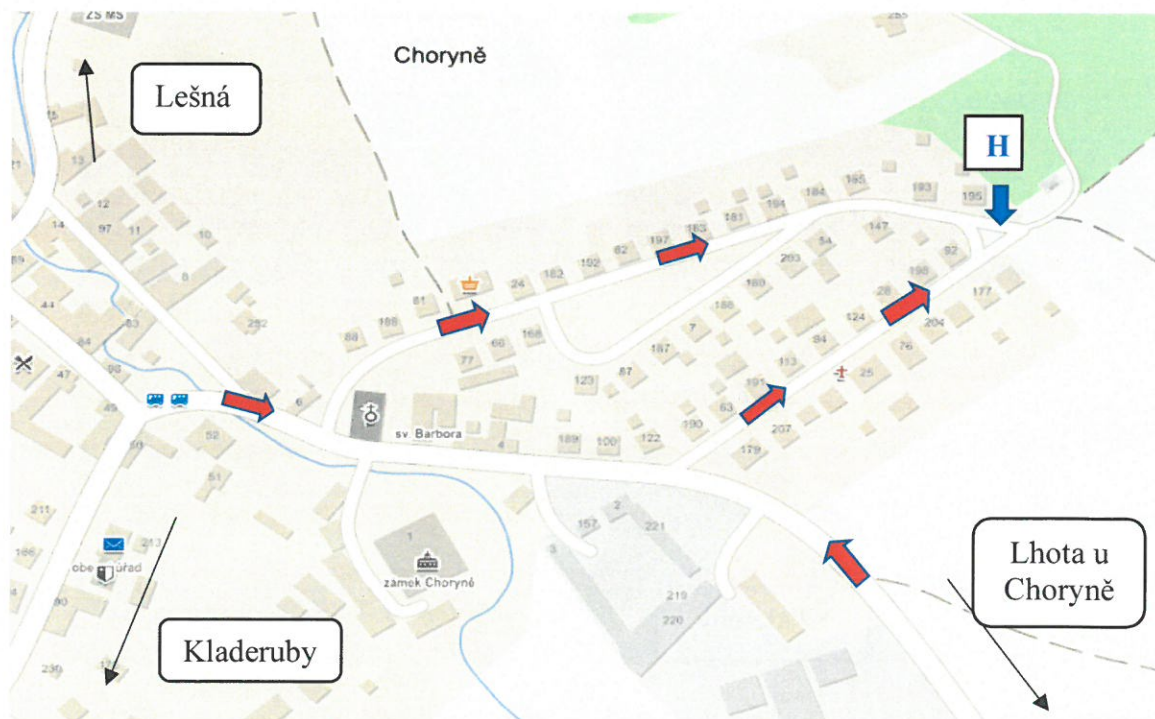


Hydrant u č.p. 195 - sídliště

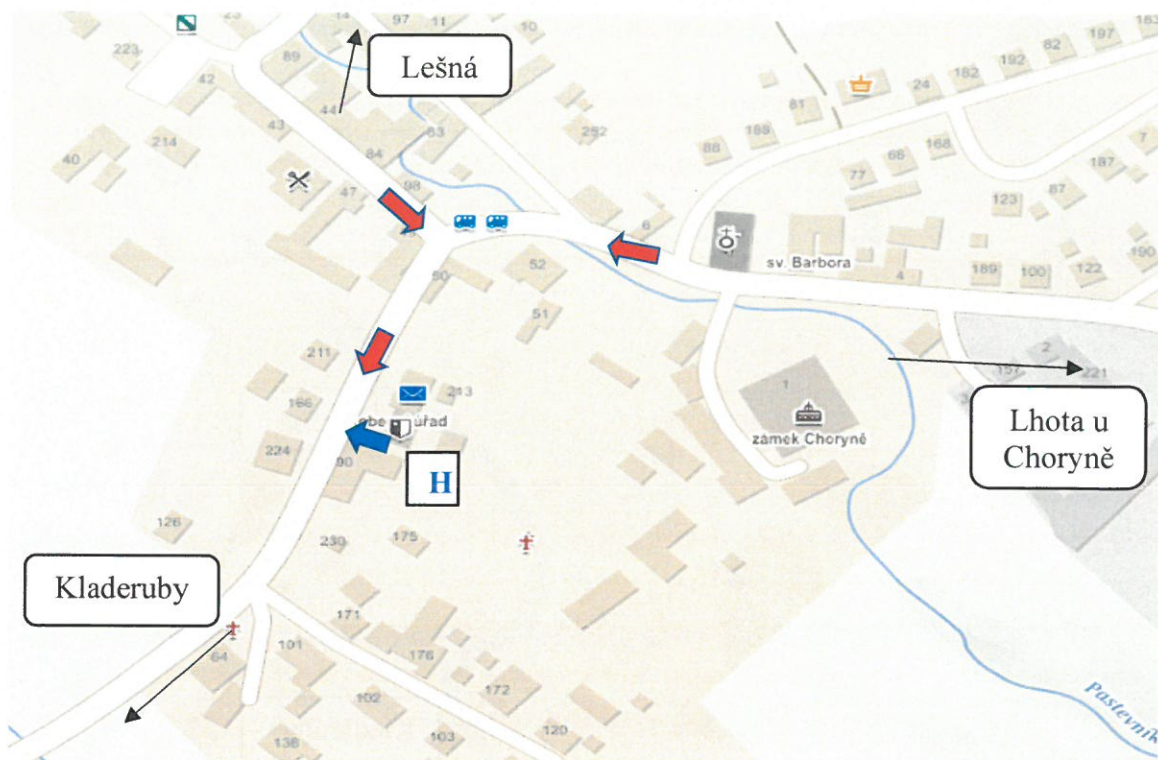


Hydrant před OÚ Choryně č.p. 200

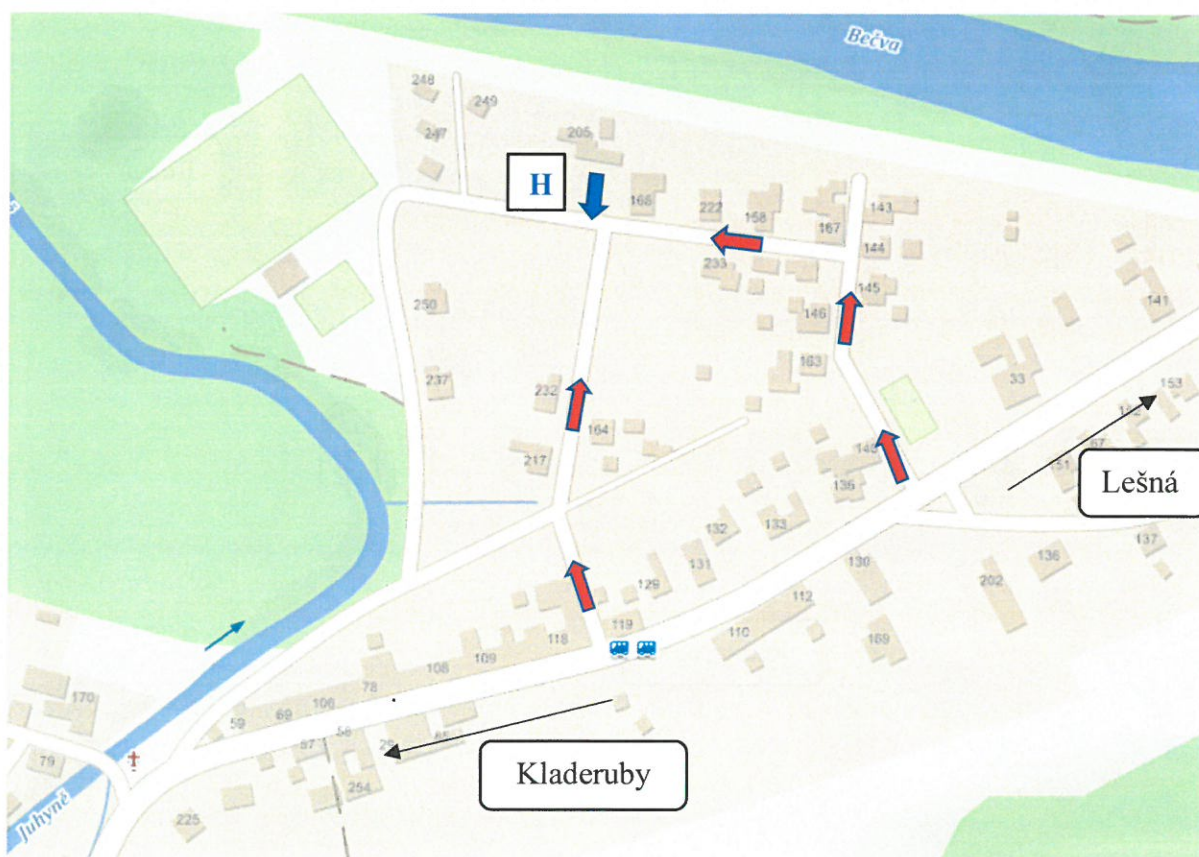

Hydrant před č.p. 205 - Kútiky

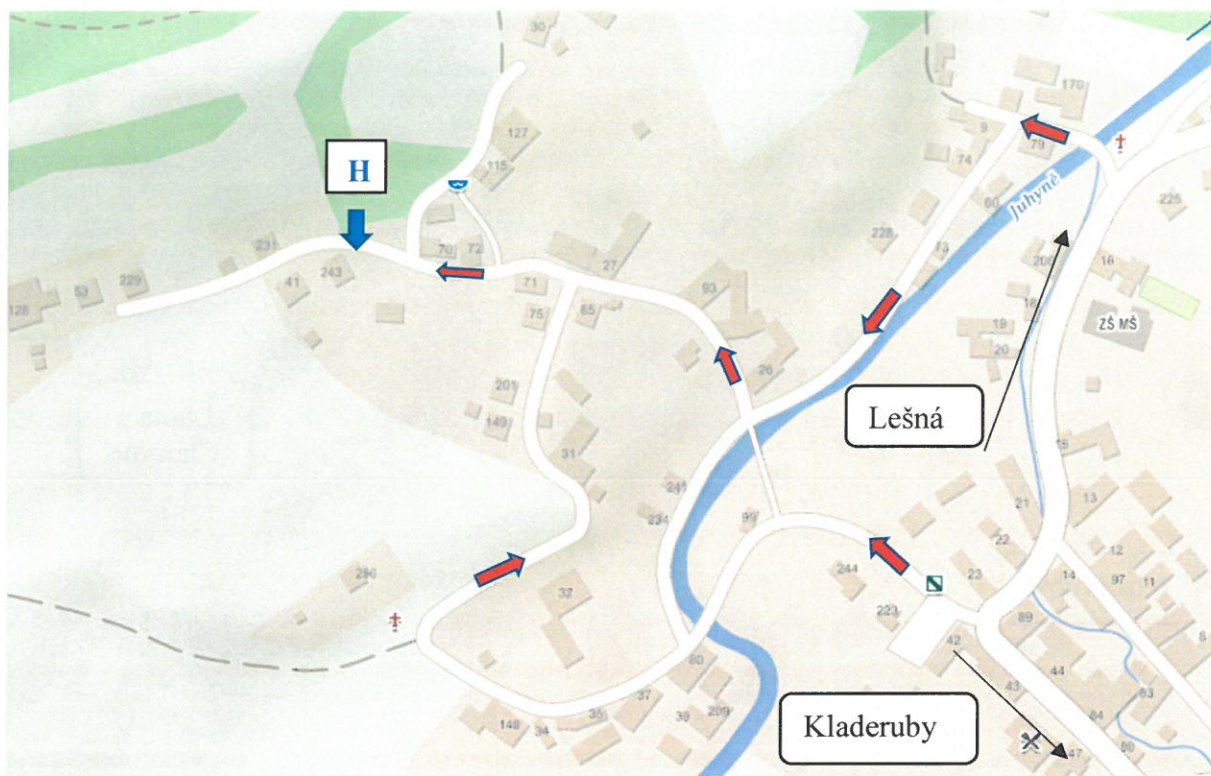

Hydrant u č.p. 243 – na kopci

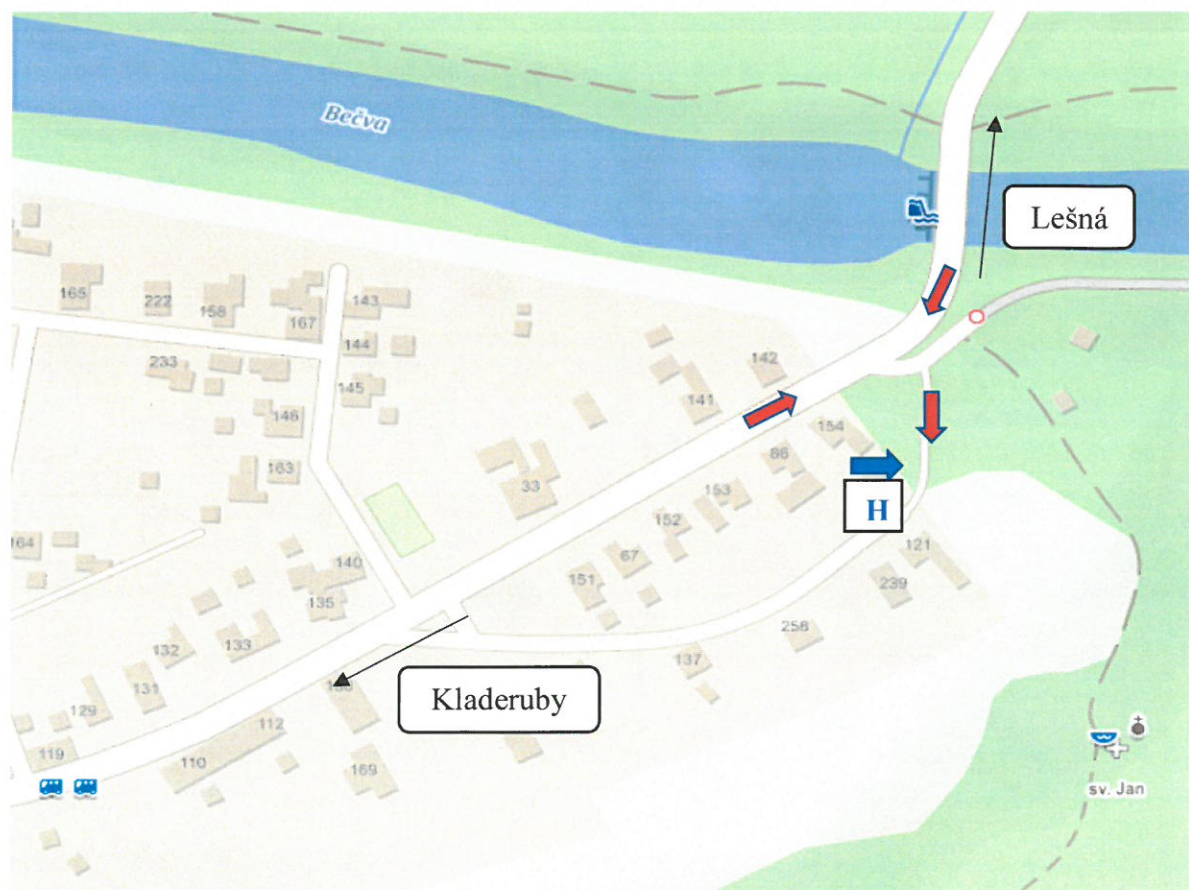

Hydrant Podhrázka