


# Seznam hydrantů (aktualizace – duben 2026)

## Celkový pohled

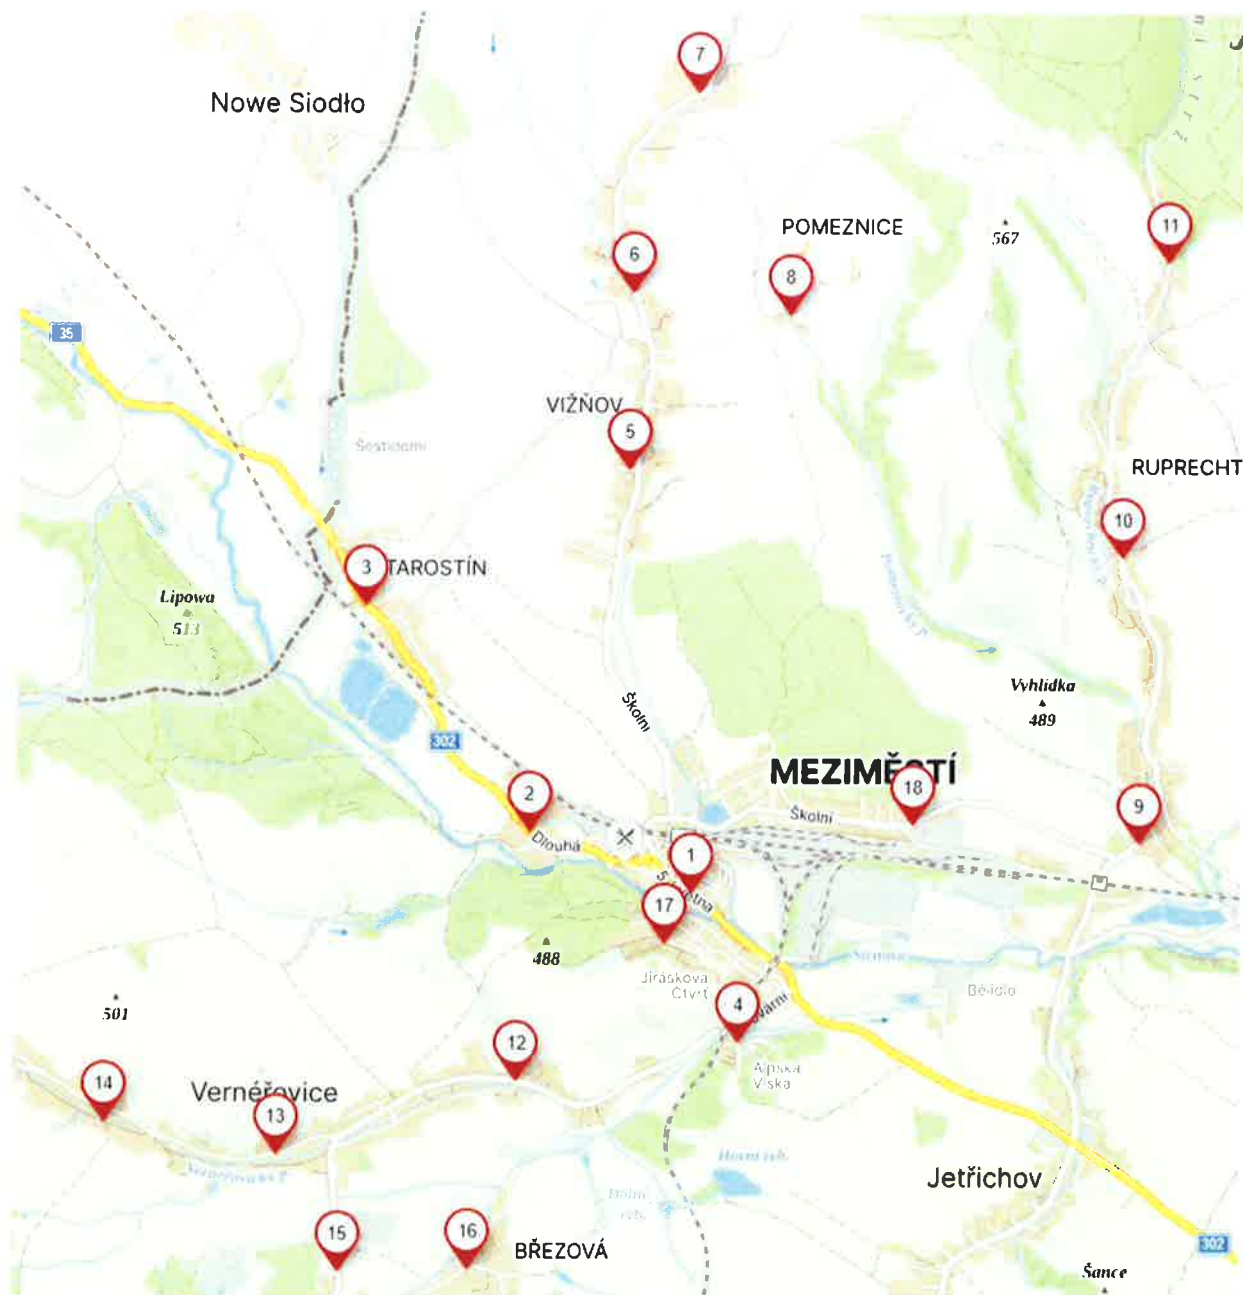

Příloha k č.j.: 24-04086

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.  
provozní útvar  
547 01 Náchod, Kladská 1521  
DIČ CZ48172928  
06. 05. 2026

**Příloha č. 2** (aktualizace – duben 2026)

Přehled zdrojů vody

Hydranty ve správě Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s.

č.	adresa	provedení hydrantu	pozemek, k.ú.	GPS souřadnice hydrantu	vydatnost l/s	potrubí sítě DN v mm	tlak Mpa	číslo VaK Náchod
1	ul. 5. května, u č.p. 90	nadzemní	p.p.č. 681/3, k.ú. Meziměstí	50.6243797N, 16.2429058E	9,6	Lt 200	0,58	1659
2	ul. Dlouhá, u č.p. 140	nadzemní	p.p.č. 696/1, k.ú. Meziměstí	50.6268131N, 16.2329419E	4,0	Pvc 90	0,53	1680
3	Starostín, u č.p. 180	nadzemní	p.p.č. 558/3, k.ú. Meziměstí	50.6355972N, 16.2227419E	4,0	Pvc 110	0,40	1685
4	Meziměstí, u č.p. 71	nadzemní	p.p.č. 838/1, k.ú. Meziměstí	50.6185625N, 16.2458853E	4,2	Lt 100	0,54	1648
5	Vížňov, u č.p. 365	nadzemní	p.p.č. 278/4, k.ú. Vížňov	50.6409478N, 16.2389667E	4,6	Lt 125	0,32	1589
6	Vížňov, u č.p. 284	nadzemní	p.p.č. 1544/1, k.ú. Vížňov	50.6478714N, 16.2391383E	9,5	Lt 125	0,27	1593
7	Vížňov, u č.p. 306	nadzemní	p.p.č. 64/1, k.ú. Vížňov	50.6556328N, 16.2430986E	4,3	Lt 100	0,78	1599
8	Vížňov, u č.p. 3	nadzemní	p.p.č. 2332, k.ú. Vížňov	50.6469936N, 16.2488358E	4,0	Pvc 90	1,00	1606
9	Ruprechtice u Broumova, u č.p. 13	nadzemní	p.p.č. 1750/1, k.ú. Ruprechtice u Broumova	50.6263519N, 16.2705456E	9,6	Oc 150	0,52	1542
10	Ruprechtice u Broumova, u č.p. 218	nadzemní	p.p.č. 2301, k.ú. Ruprechtice u Broumova	50.6375492N, 16.2694514E	9,1	Lt 125	0,46	1549

Příloha k č.j.: 24-04086

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.  
provozní úřad

547 01 Náchod, Kladská 1521

DIČ CZ48172928

06.05.2026

11	Ruprechtice u Broumova, u č.p. 185	nadzemní	p.p.č. 1536/1, k.ú. Ruprechtice u Broumova	50.6490575N, 16.2722150E	4,5	Oc 100	0,37	1556
12	Vernéřovice, u č.p. 110	nadzemní	p.p.č. 21/5, k.ú. Vernéřovice	50.6170775N, 16.2322386E	25,0	Lt 250	0,49	1697
13	Vernéřovice, u č.p. 223	nadzemní	p.p.č. 1686/12, k.ú. Vernéřovice	50.6141775N, 16.2174014E	14,0	Lt 150	0,63	1709
14	Vernéřovice, u č.p. 39	nadzemní	p.p.č. 1664/1, k.ú. Vernéřovice	50.6153928N, 16.2067858E	5,5	Lt 100	0,49	1710
15	Vernéřovice, u č.p. 221	nadzemní	p.p.č. 1286/5, k.ú. Vernéřovice	50.6095661N, 16.2212636E	22,0	Lt 200	0,53	1715
16	Březová u Broumova, u č.p. 49	nadzemní	p.p.č. 349/1, k.ú. Březová u Broumova	50.6097164N, 16.2293183E	6,0	Pvc 100	0,64	2319
17	ul. Jiráskova čtvrť, u č.p. 4	nadzemní	p.p.č. 366/1, k.ú. Meziměstí	50.6224333N, 16.2412917E	6,0	Pvc 110	0,31	1656
18	ul. Školní, u č.p. 212	nadzemní	p.p.č. 701/1, k.ú. Meziměstí	50.6270667N, 16.2565806E	12,5	Pvc 160	0,51	1564

Doklad o provozuschopnosti a vydatnosti hydrantů je každoročně předán společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na MěÚ Meziměstí - protokol uložen na Odboru majetku MěÚ Meziměstí, v souladu s požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdější předpisů. Provozuschopnost zdrojů požární vody, uvedených v tomto dokumentu města Meziměstí, deklaruje město Meziměstí.

Příloha k č.j.: 24-04086

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

provozní útvar

547 01 Náchod, Kládská 1521

DIČ CZ48172928

06.05.2026