

MĚSTYS MĚŘÍN
Zastupitelstvo městyse Měřín
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2021

kteřou se vydává požární řád městyse

Zastupitelstvo městyse Měřín se na svém zasedání konaném dne 29.6.2021 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

- (1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v městysi.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje městys zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v městysi

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území městyse Měřín (dále jen „městys“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů městyse (dále jen „JSDH městyse“) podle čl. 4 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva městyse dále pověřeny tyto orgány městyse:
 - a) zastupitelstvo městyse - projednáním stavu požární ochrany v městysi minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v městysi,
 - b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností městyse na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v městysi

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území městyse je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 6.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území městyse je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 4 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 4

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse, její početní stav a vybavení

- (1) Městys zřídil JSDH městyse, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
- (2) Členové JSDH městyse se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH městyse na adrese Náměstí 156, Měřín, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

Čl. 5

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů¹.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje². Zdroje vody pro hašení požárů na území městyse jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
- (3) Nad rámec nařízení kraje městys stanovil zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánu v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 4 a jednotce Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.
- (4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovil městys (čl. 5 odst. 3), jsou povinni oznámit městysi:
 - a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
 - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 6

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

Městys zřídil následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”: Budova úřadu městyse na adrese Náměstí 106, Měřín.

¹ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

² nařízení ...kraje č... ze dne

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu v městysi

Vyhlášení požárního poplachu v městysi se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) a současně
- b) zasláním sms pro členy výjezdové jednotky SDH Měřín
- c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v městysi vyhláší obecním rozhlasem.

Čl. 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje Vysočina je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 9


Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Požární řád obce ze dne 26.2.2003.


Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

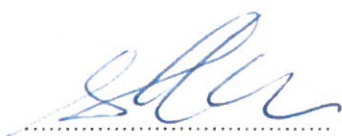

Ing. Jaroslav Pazdera
místostarosta

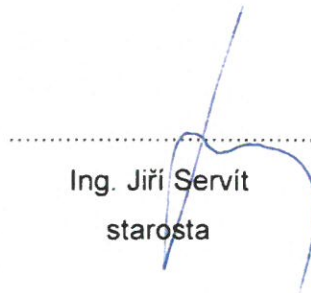

Ing. Jiří Servít
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 29.7.2021

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 16. 8. 2021

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2021, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje Vysočina.

Jednotky požární ochrany podle § 65 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně), předurčené pro zásah v katastrálním území městyse Měřín v 1. stupni požárního poplachového plánu kraje:

HZS Kraje Vysočina – stanice Velké Meziříčí

JSDH Velké Meziříčí – JPO III

JSDH Měřín - JPO III



Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2021, kterou se vydává požární řád
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH městyse.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů zřízené městysem Měřín.:

SDH Měřín

- kategorie JPO III

Početní stavy, vybavení požární technikou a věcnými prostředky jednotek:

jednotka:	početní stav:	technika:	prostředky:
SDH Měřín.	2+28	CAS 25 LIAZ, CAS 25 Škoda, DA FordTransit, PS 8 PS 12 Motorová řetězová pila Plovoucí čerpadla 2ks Kalová čerpadla 2ks Vysavač hmyzu Elektrocentrála Radiostanice	dýchací přístroje zásahové obleky zásahová obuv zásahové rukavice zásahové přilby deky, termovárnice kabáty

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2021, kterou se vydává požární řád

- A) Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení kraje).
- B) Plánek městyse s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť a směru příjezdu k nim.

Rozmístění požárních hydrantů Měřín

Legenda pro návrh požárních hydrantů:



Stávající nadzemní požární hydrant



Navrhované umístění požárního hydrantu.



Stávající zemní hydrant.



Plnicí místo cisterny.



Zdroj požární vody z přírodního zdroje (odběr z mostu, požární nádrže ...).

Přírodní zdroje požární vody dle vyhlášky č. 1-2003 Požární řád městysu Měřín:

Čerpání požární vody z řeky Balinky. Dalšími přírodními zdroji požární vody jsou nádrže Nový rybník a Požárův rybníček.


V městysu se nachází 4 nadzemní hydranty.

Identifikace hydrantu	Typ hydrantu	Obec	V ulici	Katastr	Parcelní číslo
NH1	Hydrant nadzemní	Měřín	Měřín u č. p. 87	Měřín	417
H75	Hydrant nadzemní	Měřín	Měřín u základní školy	Měřín	445/1
H87	Hydrant nadzemní	Měřín	Měřín u č. p. 584	Měřín	552/10
H10	Hydrant nadzemní	Měřín	Pustina u č. p. 441	Měřín	29/1

Umístění nadzemního požárního hydrantu, ul. Černická naproti č.p. 87



Obrázek 1: Umístění požárního hydrantu

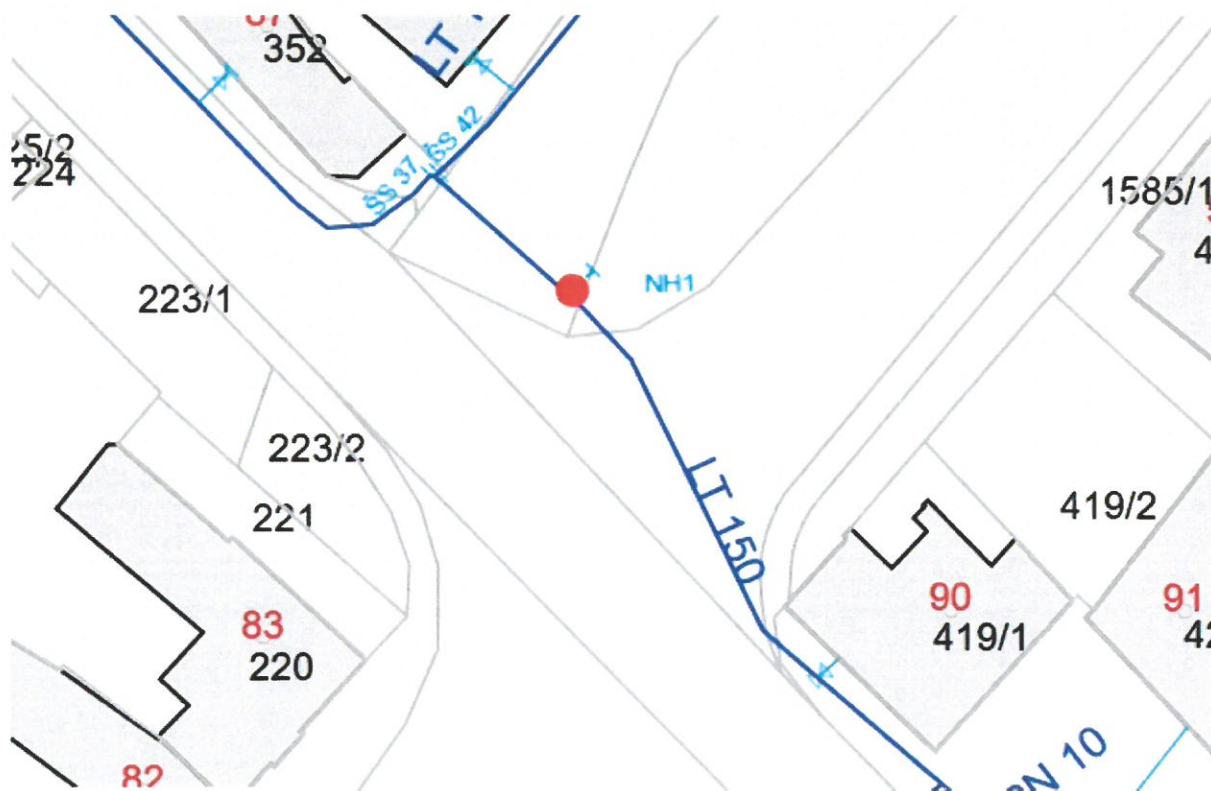


Obrázek 2: Situace umístění požárního hydrantu u č. p. 87 parcelní číslo 417.

Umístění nadzemního hydrantu, u základní školy



Obrázek 3: Umístění požárního hydrantu na parcele 827místo stávajícího podzemního hydrantu H57. Nutno přepojit na potrubí min DN 80.

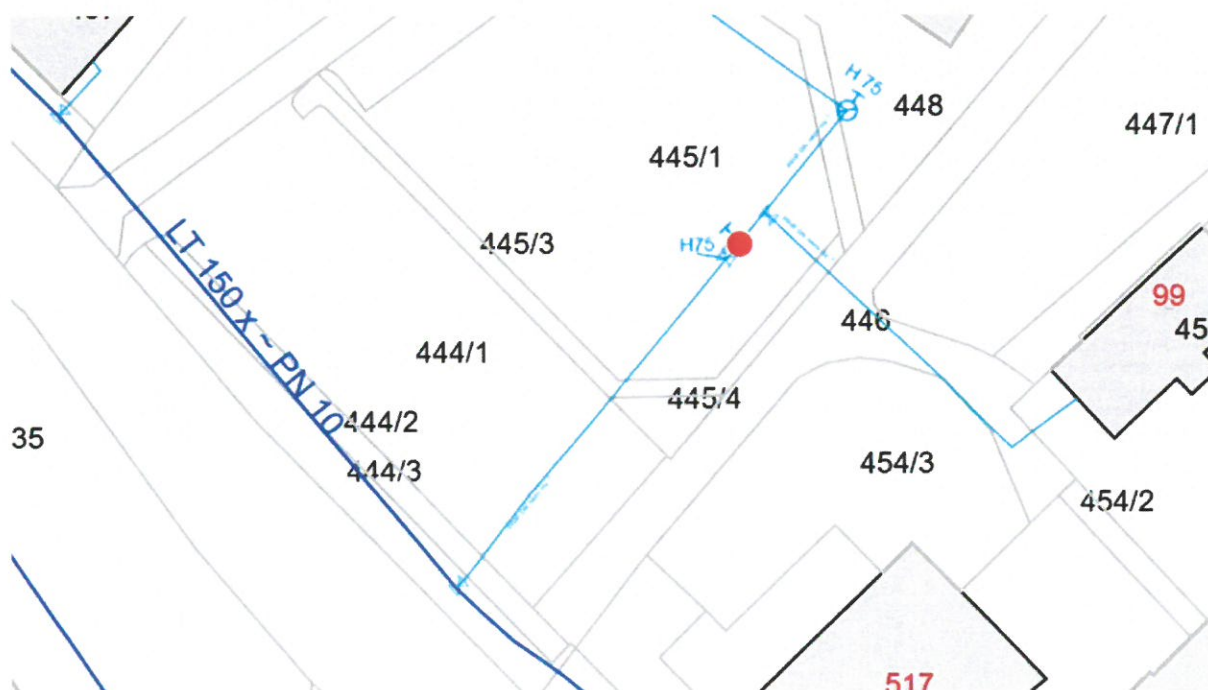


Obrázek 4: Umístění požárního hydrantu na č. parc. 445/1

Stávající nadzemní hydrant, ulice U Hřiště u č. p. 531



Obrázek 5: Umístění požárního hydrantu

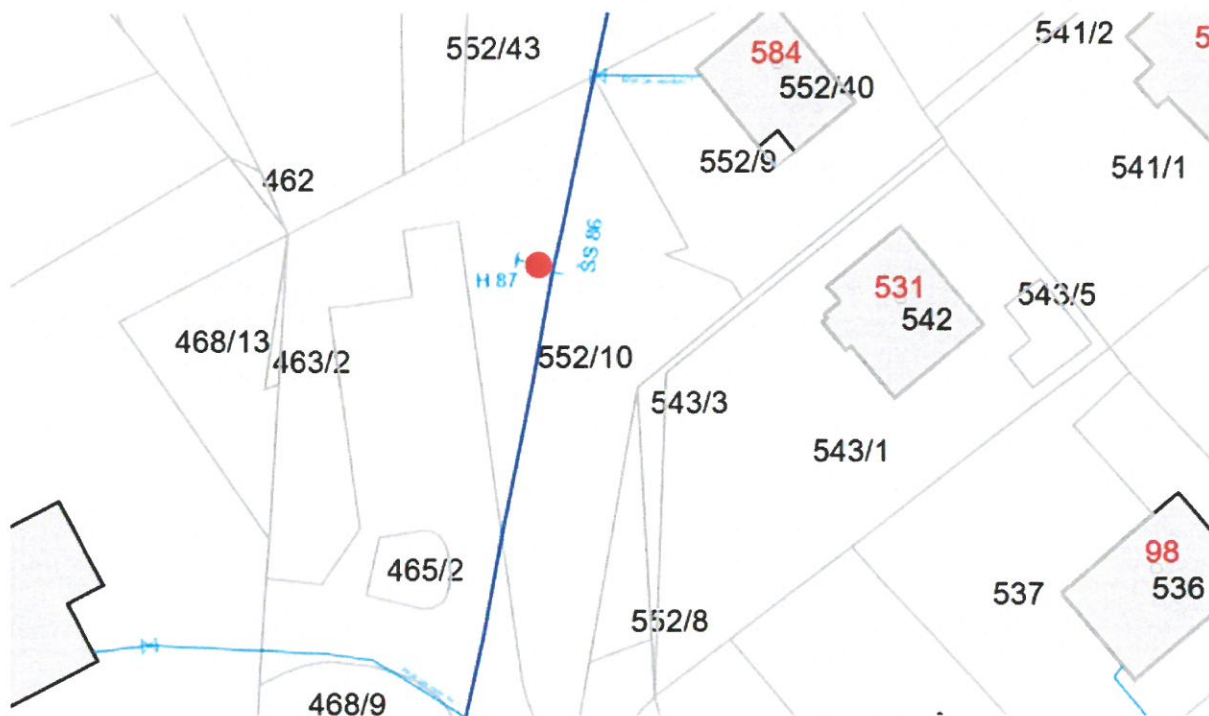

Obrázek 6: Situace umístění požárního hydrantu H87 ulice u Hřiště u č. p. 531

Návrh umístění nadzemního hydrantu Pustina u č. p. 404




Rozmístění nadzemních hydrantů v Měříně

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou



Obrázek 7: Návrh umístění nadzemního hydrantu v zeleném pásu.

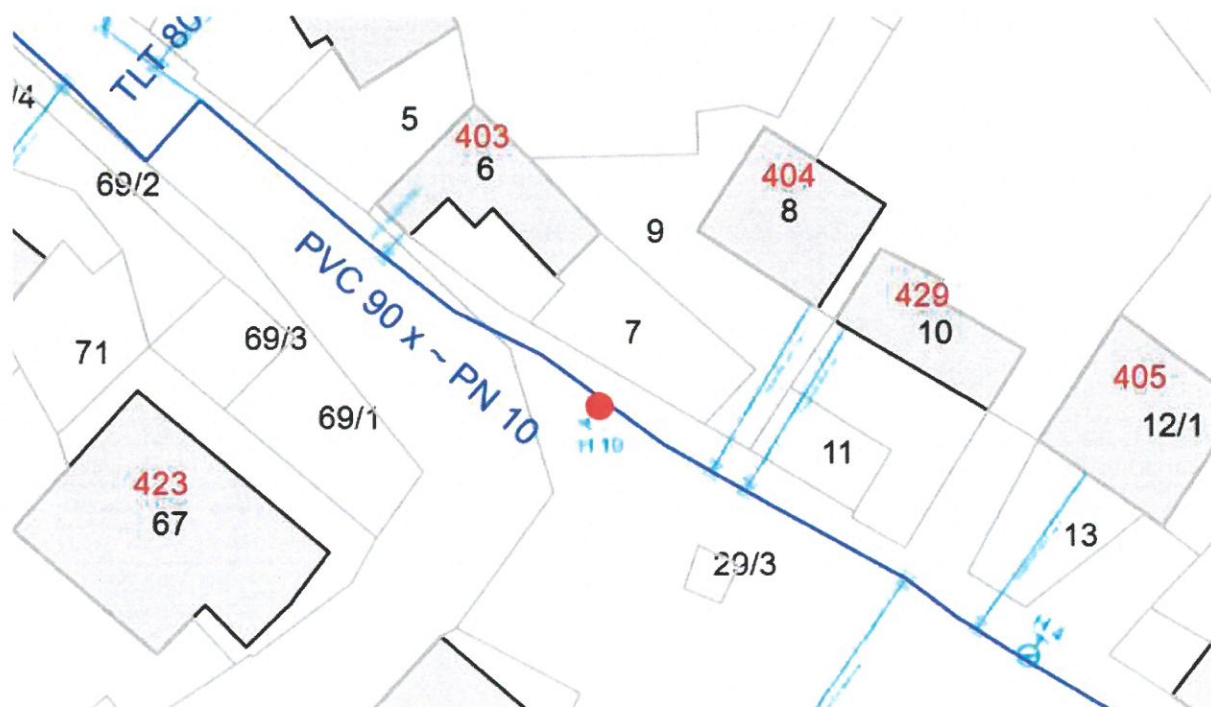

Obrázek 8: Situace umístění nadzemního hydrantu na PVC 90

