OBEC BÝKEV

se sídlem Obecní úřad Býkev, Býkev č.p. 50, 276 01 Mělník, IČ: 00236748

ZASTUPITELSTVO OBCE

Obecně závazná vyhláška obce Býkev č. 1/2024,

kterou se vydává Požární řád obce Býkev

Zastupitelstvo obce Býkev schvaluje a vydává dne 11.3.2024 usnesením č. 6 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 29 odst. 1) písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád obce Býkev:

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje zásady organizace a provádění požární ochrany v obci Býkev (dále též jen „obec"), vymezuje činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany, upravuje zajištění zdrojů požární vody, způsob ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu.

Čl. 2
Organizace požární ochrany v obci

1) Za požární ochranu obce odpovídají orgány obce. V otázkách požární ochrany jedná s občany, podnikajícími fyzickými a právnickými osobami, institucemi a orgány státní správy starosta obce nebo jím pověřený zástupce.

2) V objektech, které vlastní nebo užívá obec ke své činnosti na základě smluvních vztahů, plní obec povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.

Čl. 3
Jednotka požární ochrany

Obec Býkev uzavřela smlouvu o zabezpečování požární ochrany s obcí Spomyšl, na základě, níž úkoly požární ochrany na území obce Býkev zajišťuje Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Spomyšl (dále jen „JSDH").

Čl. 4
Základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany

1) Povinnosti a práva právnických osob a podnikajících fyzických jsou stanoveny obecně závaznými právními a technickými předpisy[1]. Ustanoveními požárního řádu obce nejsou dotčeny. Při provozování činností dodržují podnikající fyzické a právnické osoby předpisy požární ochrany.

2) Povinnosti a práva fyzických osob jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy[2]. Ustanoveními požárního řádu obce nejsou dotčeny. Při provozování činnosti dodržují fyzické osoby předpisy požární ochrany.

---

[1] např. § 4, § 5, § 6, § 13, § 16 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
[2] např. § 17, § 18 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 5
Zdroje požární vody

1) Obec zajišťuje potřebné zdroje vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla vždy použitelná.

2) Jako zdroje požární vody obec určuje:
   - pro část Býkev: obecní rybník, veřejná studna u objektu čp. 14, vytipované vodovodní hydranty,
   - pro část Jenišovice: požární studna u objektu čp. 9, veřejná studna u objektu čp. 13, vytipované vodovodní hydranty,

3) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu. Tento plán v jednom vyhotovení předává JSDH a Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje.

Čl. 6
Ohlašovny požáru a vyhlášení požárního poplachu

1) Na území obce je tato ohlašovna požárů:
   Obecní úřad Býkev, Býkev čp. 50, 276 01 Mělník, telefon: 315 691 375.

2) Požáry a jiné mimořádné události lze hlásit rovněž na krizová tel. čísla 150 nebo 112.

3) Vyhlášení požárního poplachu pro JSDH:
   - požární sirénou přerušovaným tónem po dobu trvání 1 minuty– signál „Požární poplach"
   - telefonem na operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a na velitele JSDH.

Čl. 7
Zabezpečení pohotovosti JSDH

Obec spoluvytváří podmínky pro činnost a akceschopnost JSDH, která je ověřována nejméně 1x ročně vyhlášením cvičného požárního poplachu v obci.

Čl. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje

Jednotky požární ochrany jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle požárního poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami požární ochrany. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS kraje, případně operační středisko HZS kraje samo.
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje je uveden v příloze této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Býkev č. 1/2018, kterou se vydává Požární řád obce Býkev, ze dne 4.6.2018.

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ing. Luděk Říčař
místostarosta

OBEC BÝKEV 276 01 MĚLNÍK

Martin Prislupský
starosta obce

Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky Býkev č. 1/2024, kterou se vydává Požární řád obce Býkev

Výpis z požárního poplachového plánu Středočeského kraje pro obec Býkev:

Poplachový plán obce

aktuální

Býkev - okres Mělník

Skupina: Základní

Šablona: Obecný

Podtypy:

V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky:

I. stupeň poplachu

1.	CHS Mělník	EVČJ:	216010
2.	Spomyšl	EVČJ:	216133
3.	Lužec nad Vltavou ohlašovna: 315691015	EVČJ:	216122
4.	Mělník Mlazice (pod 216100)	EVČJ:	216402

II. stupeň poplachu

1.	Mělník Blata	EVČJ:	216100
2.	Cítov	EVČJ:	216104
3.	Dolní Beřkovice	EVČJ:	216106
4.	Mělník Vehlovice - Chloumek (pod 216100)	EVČJ:	216403
5.	HS Kralupy nad Vltavou	EVČJ:	216011
6.	Veltrusy	EVČJ:	216138

III. stupeň poplachu

1.	Horní Beřkovice	EVČJ:	423129
2.	Liběchov	EVČJ:	216121
3.	SŽ Kralupy nad Vltavou	EVČJ:	216603
4.	Ledčice	EVČJ:	216119
5.	HS Neratovice	EVČJ:	216012

Zvláštní stupeň poplachu

1.	Želízy	EVČJ:	216148
2.	Kly	EVČJ:	216114
3.	Střemy	EVČJ:	216134
4.	Nelahozeves ohlašovna: 315785059	EVČJ:	216127
5.	HS Slaný	EVČJ:	213002

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR

Poslední změna: *09.12.2021 8:29:04* *Změnu provedl:* *ryglova*

Další informace:

Příloha č. 2
obecně závazné vyhlášky Býkev č. 1/2024, kterou se vydává Požární řád obce Býkev

Vyznačení hydrantu v části Býkev jako zdrojů požární vody:

Hydrant č. 1 GPS: 50.345568,14.416921

ORIENTAČNÍ POLOHA

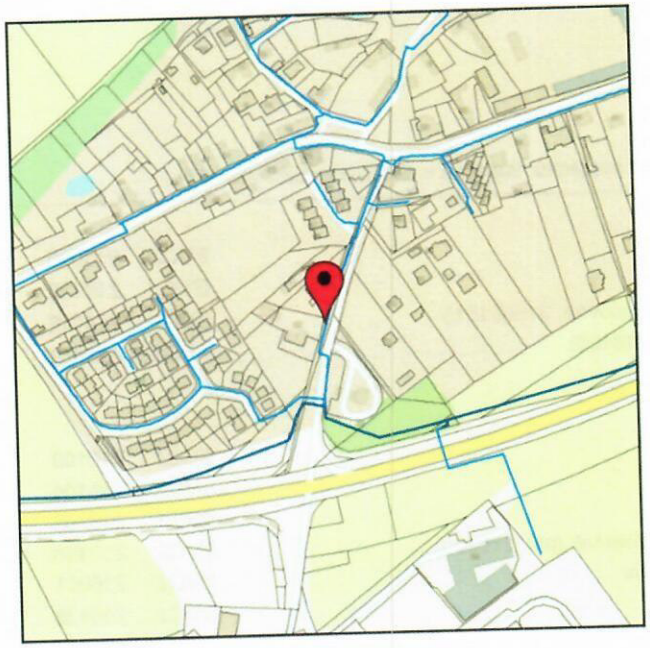

POLOHA HYDRANTU

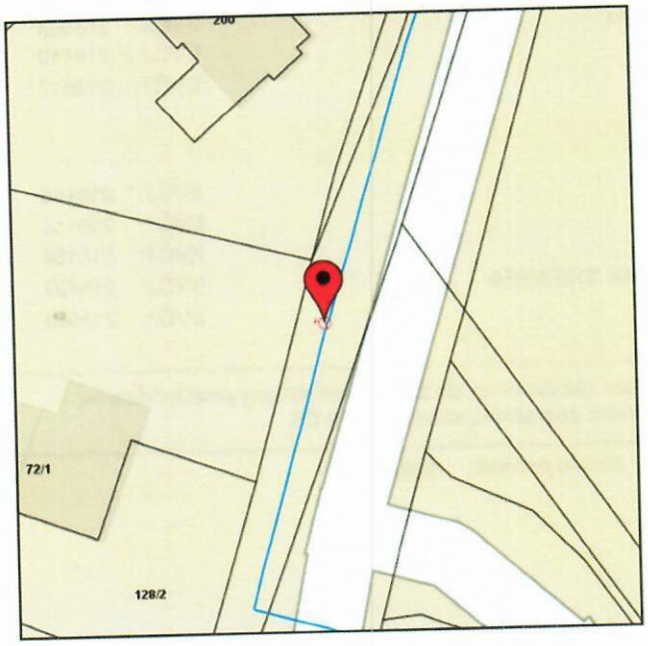

Vyznačení hydrantu v části Jenišovice jako zdrojů požární vody:

Hydrant č. 2 GPS: 50.347061,14.401478

ORIENTAČNÍ POLOHA
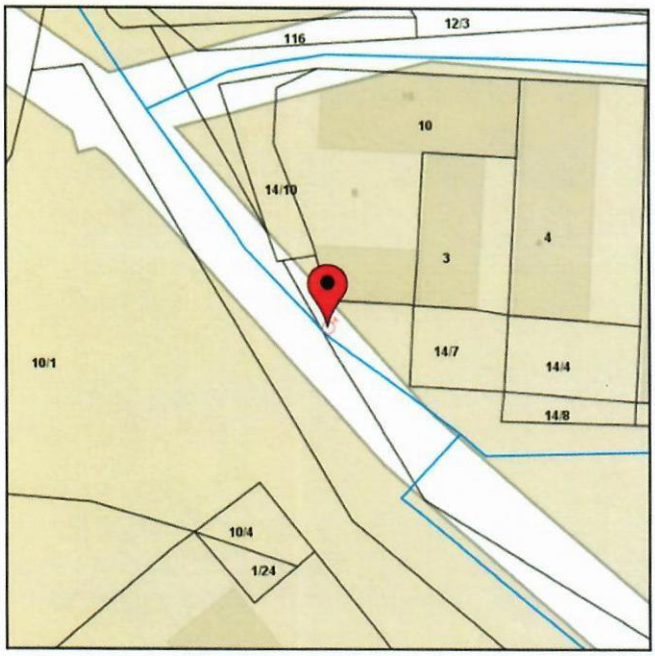
POLOHA HYDRANTU